

Callidus Vattenluftare COP-HY

Dålig lukt motverkas effektivt med Callidus Vattenluftare COP-HY. Det är ett automatiskt luftningssystem, som monteras på hydrofortanken och syresätter dricksvattnet så illuktande gaser försvinner.

Lukt går inte alltid att mäta i en analys eftersom den ibland avdunstar innan vattenprovet når labbet. Här är det istället den mänskliga näsan som gäller. Har du illaluktande vatten kan du själva testa om lukten är avluftningsbar. Fyll en bunke eller liknande med vatten och vispa. Försvinner lukten kan den avluftas med vattenluftaren.

Callidus Vattenluftare COP-HY monteras på hydroforen och pressar in luft i tanken. Vattnet mätas då med syre så att svavelväte och andra avluftningsbara gaser reduceras. Hydrofortanken bör vara på minst 150 liter.

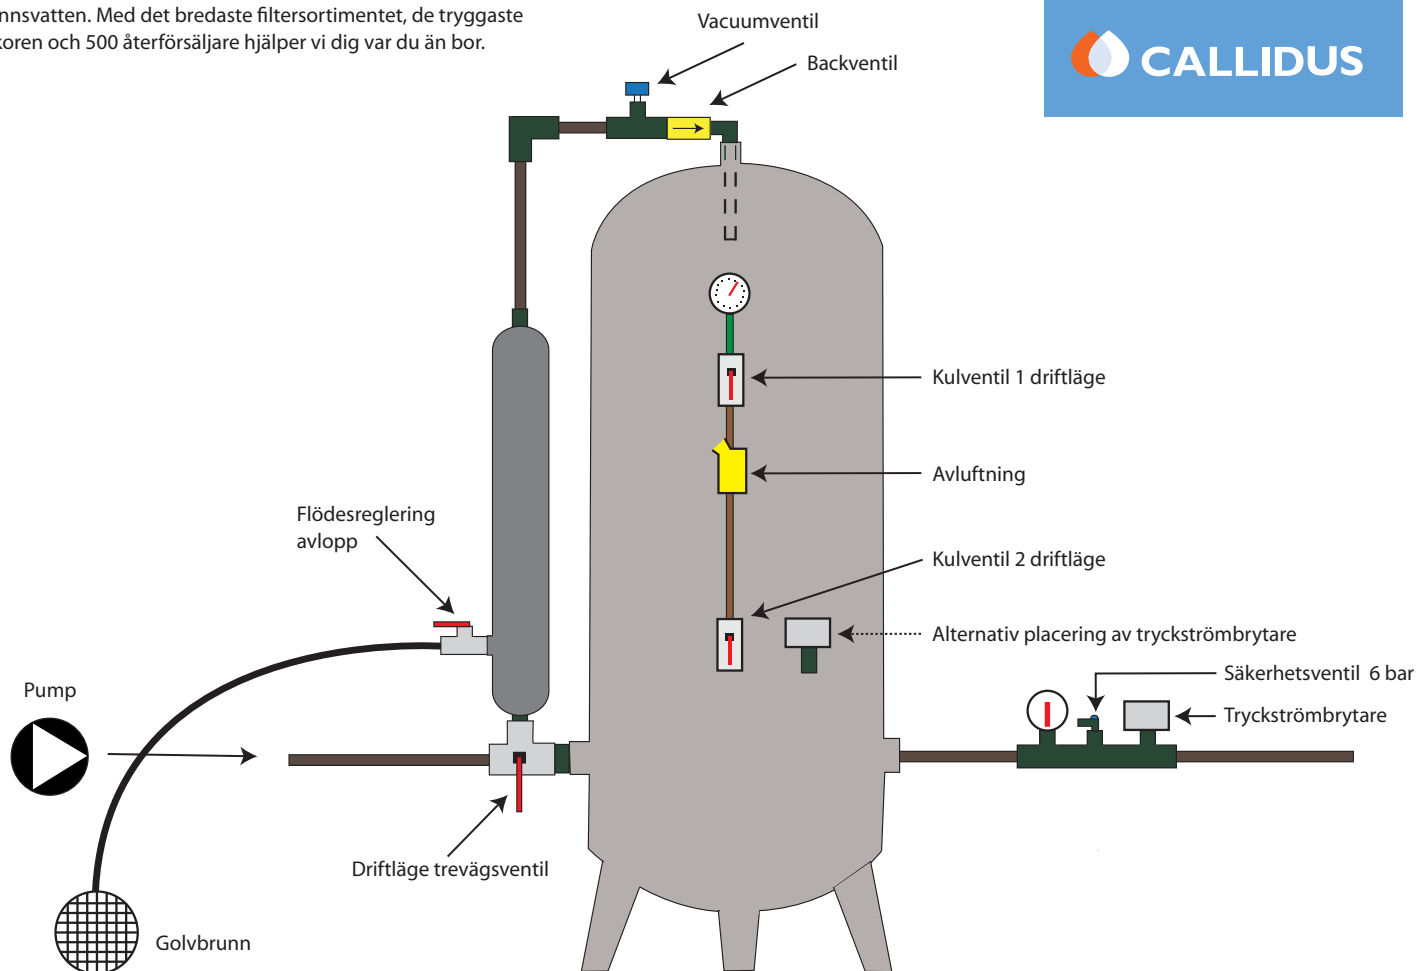
Egenskaper

- ✓ Automatiskt
- ✓ Minimalt underhåll
- ✓ Tar bort dålig lukt
- ✓ Inga kemikalier



Hydrofortanken
ingår ej

Som proffs på vattenrening sedan 1969 renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren och 500 återförsäljare hjälper vi dig var du än bor.

Installation

Vattenluftarens luftpelare monteras på sidan av hydrofortanken. Den ansluts till en trevägsventil på tankens inlopp med den medföljande kopplingen och till luftinblandaren i toppen med ett kopparrör. Dräneringsslangen dras till golvbrunnen och säkras där.

Eftersom luftinblandaren stryker en del, uppstår det ett visst mottryck i systemet när pumpen startar. Därför rekommenderar vi att tryckströmbrytaren monteras på eller efter hydrofortanken.

Avluftaren monteras istället för vattenståndsställ.

Uppstart

- Ställ trevägsventilen i driftläge.
- Öppna tappkranen i fastigheten.
- Justera till normalt bruksflöde.
- Vänta till pumpen startar.
- Öppna COP-HYs flödesreglering maximalt.
- Stryp därefter flödesregleringen till avloppet.
- När pumpen med lätthet orkar arbeta upp till stopptrycket, stäng tappkranen.

- Stäng båda kulventilerna på den automatiska avluftningen.
- Öppna åter tappkranen och låt pumpen göra 2–3 start/stopp.
- Kontrollera flödet i avloppet mellan start och stopp. Bör vara 3–4 liter.
- Stäng tappkranen samt öppna båda kulventilerna på den automatiska avluftningen.

Tekniska data

Höjd luftpelare	700 mm
Diameter luftpelare	105 mm
Material	rostfritt 2333
Max tryck	6 bar
Kapacitet	max 60 l/min
Anslutningar	2,0
Dräneringsslang	8/6 mm

Callidus AB
Box 21
Bangårdsvägen 31
428 21 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00
Fax 031-99 77 29
info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77
Plusgiro 42 27 14-6
Momsregistreringsnr.
SE-5560 60-7276-01